

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of
controlebezoek van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

✓

DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	9774	Eigenaar	Di Dio Rocco
Inspecteur	BVE	Gegevens installateur	S.P. Elec
Het onderzoek is verricht op	02-02-2024	Gegevens opdrachtgever	S.P. Elec
Plaats van het onderzoek	Ninoofsesteenweg 1138 1080 Sint-Jans-Molenbeek	EAN	Niet beschikbaar
Type keuring	Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Boek 1 - 6.4	Teller nr	5756222
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	5395
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	uitbreiding of wijziging (6.4.7.3)	Installatie	Van 01-06-2020 tot 1-06-2023
Type electrode	Pen/Baar	Bestaande kring	Ja
Spanning Un	Monofase 230V (FN-FF)	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	2 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	40A	Aantal borden	3
		Aantal eindstroombanen	19

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 21 Ohm Ri 1000 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,..) van het elektrische materiaal (schakelaar,stopcontactenm verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	Type	IΔ (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	300	2	7	OK / OK
40	A	30	2	7	OK / OK
40	A	300	2	9	OK / OK
40	A	30	2	9	OK / OK
40	A	300	2	3	OK / OK
40	A	30	2	3	OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm2)	Icc (A)
Voir schémas	/	/	/	/	/

• **Opmerkingen en nota's**

- 17.17 De installateur of de eigenaar verklaart op eer dat het begin van de werkzaamheden dateert van voor 01-06-2023. De bepaling van de begindatum van de werkzaamheden blijft onder de verantwoordelijkheid van de installateur of de eigenaar. De afwijkingen van het AREI onderafdeling 6.5.8.1. (afwijkingen na 01/06/2020) werden toegepast.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

- 1. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;
- 2. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
- 3. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;
- 4. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;
- 5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;
- 6. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;
- 7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

- 1. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
- 2. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;
- 3. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).


De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

- 1. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
- 2. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;
- 3. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- 4. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;
- 5. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De volgende inspectie moet uiterlijk voor 07-02-2049 worden uitgevoerd.
Indien van toepassing, zijn door BelgateQ de ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.
De ééndraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.



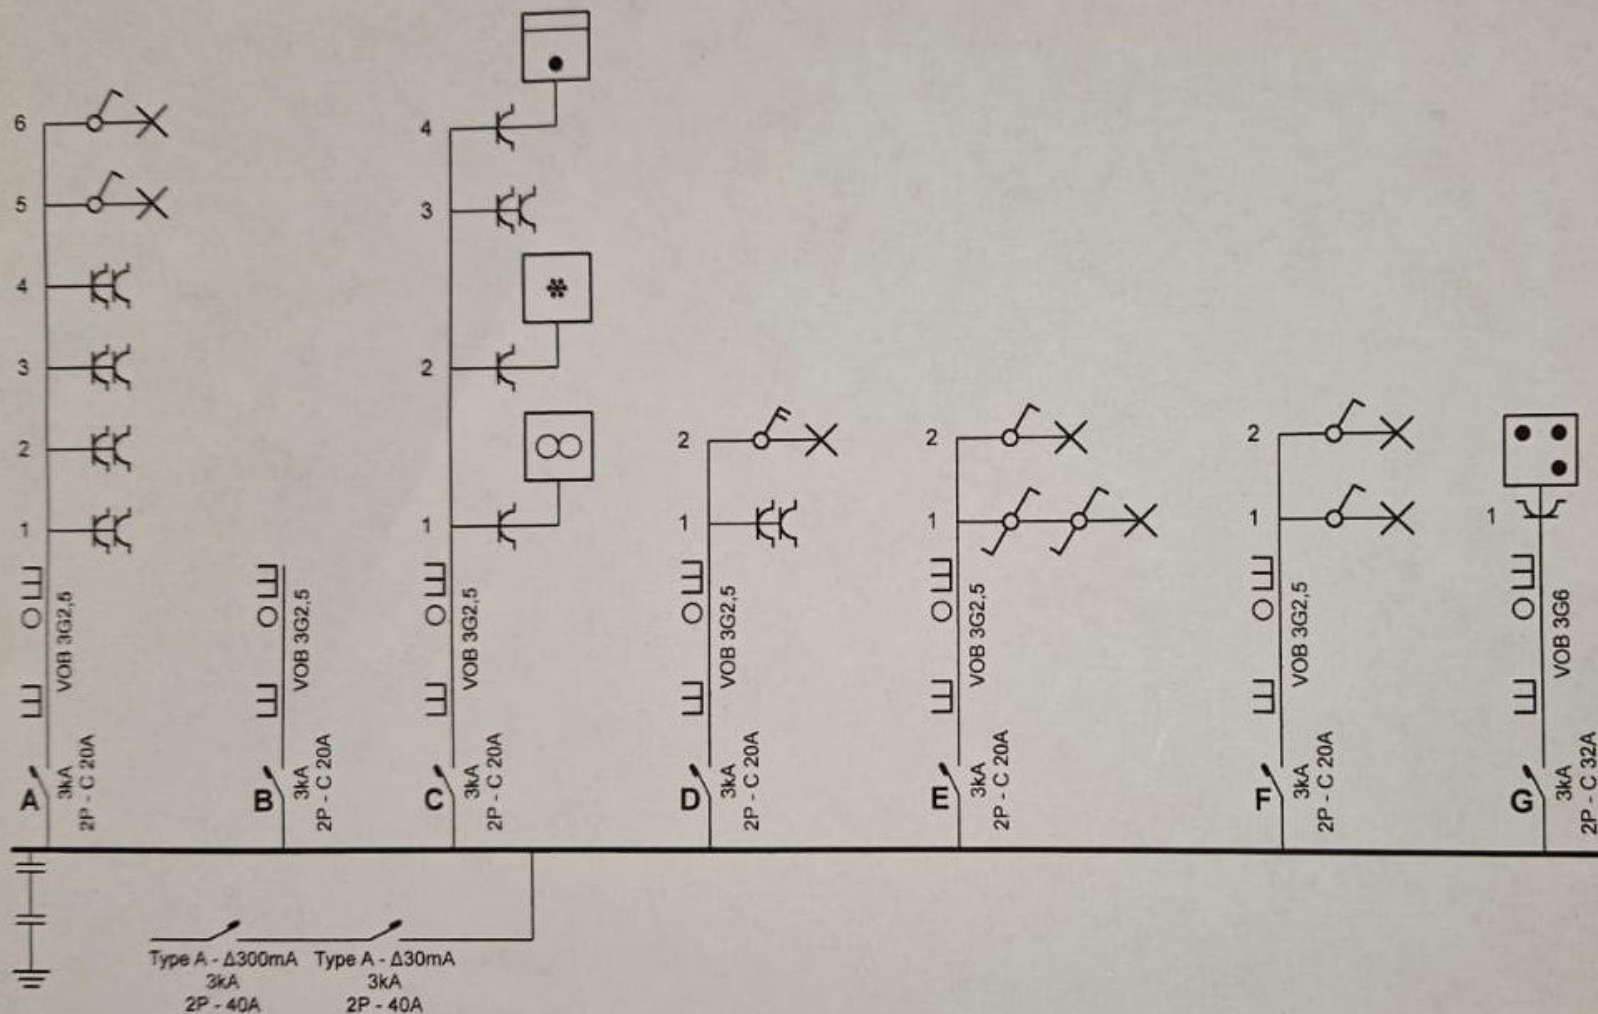

2/2/2024

Belgate
Belgate vzw - Erkend Controleorgaan
 Luchthavenlaan 212 - 1050 Nieuw-Dijle
 Tel: 02 230 76 23 - 02 230 76 24
 info@belgate.be - www.belgate.be

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco

CHAUSSE DE NINOUE 1138
 1080 SINT SANS
 MOLENBEEK.

Installateur

SP Elec srl
 Oude Haachtsesteenweg 59
 1831 Diegem
 GSM: 0488 07 06 60
 e-mail: s.p.elec01@gmail.com
 TVA BE 0724.599.403


p. 1/3

Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

DEE DE CHAUSSE

REZ DE CHAUSSEE

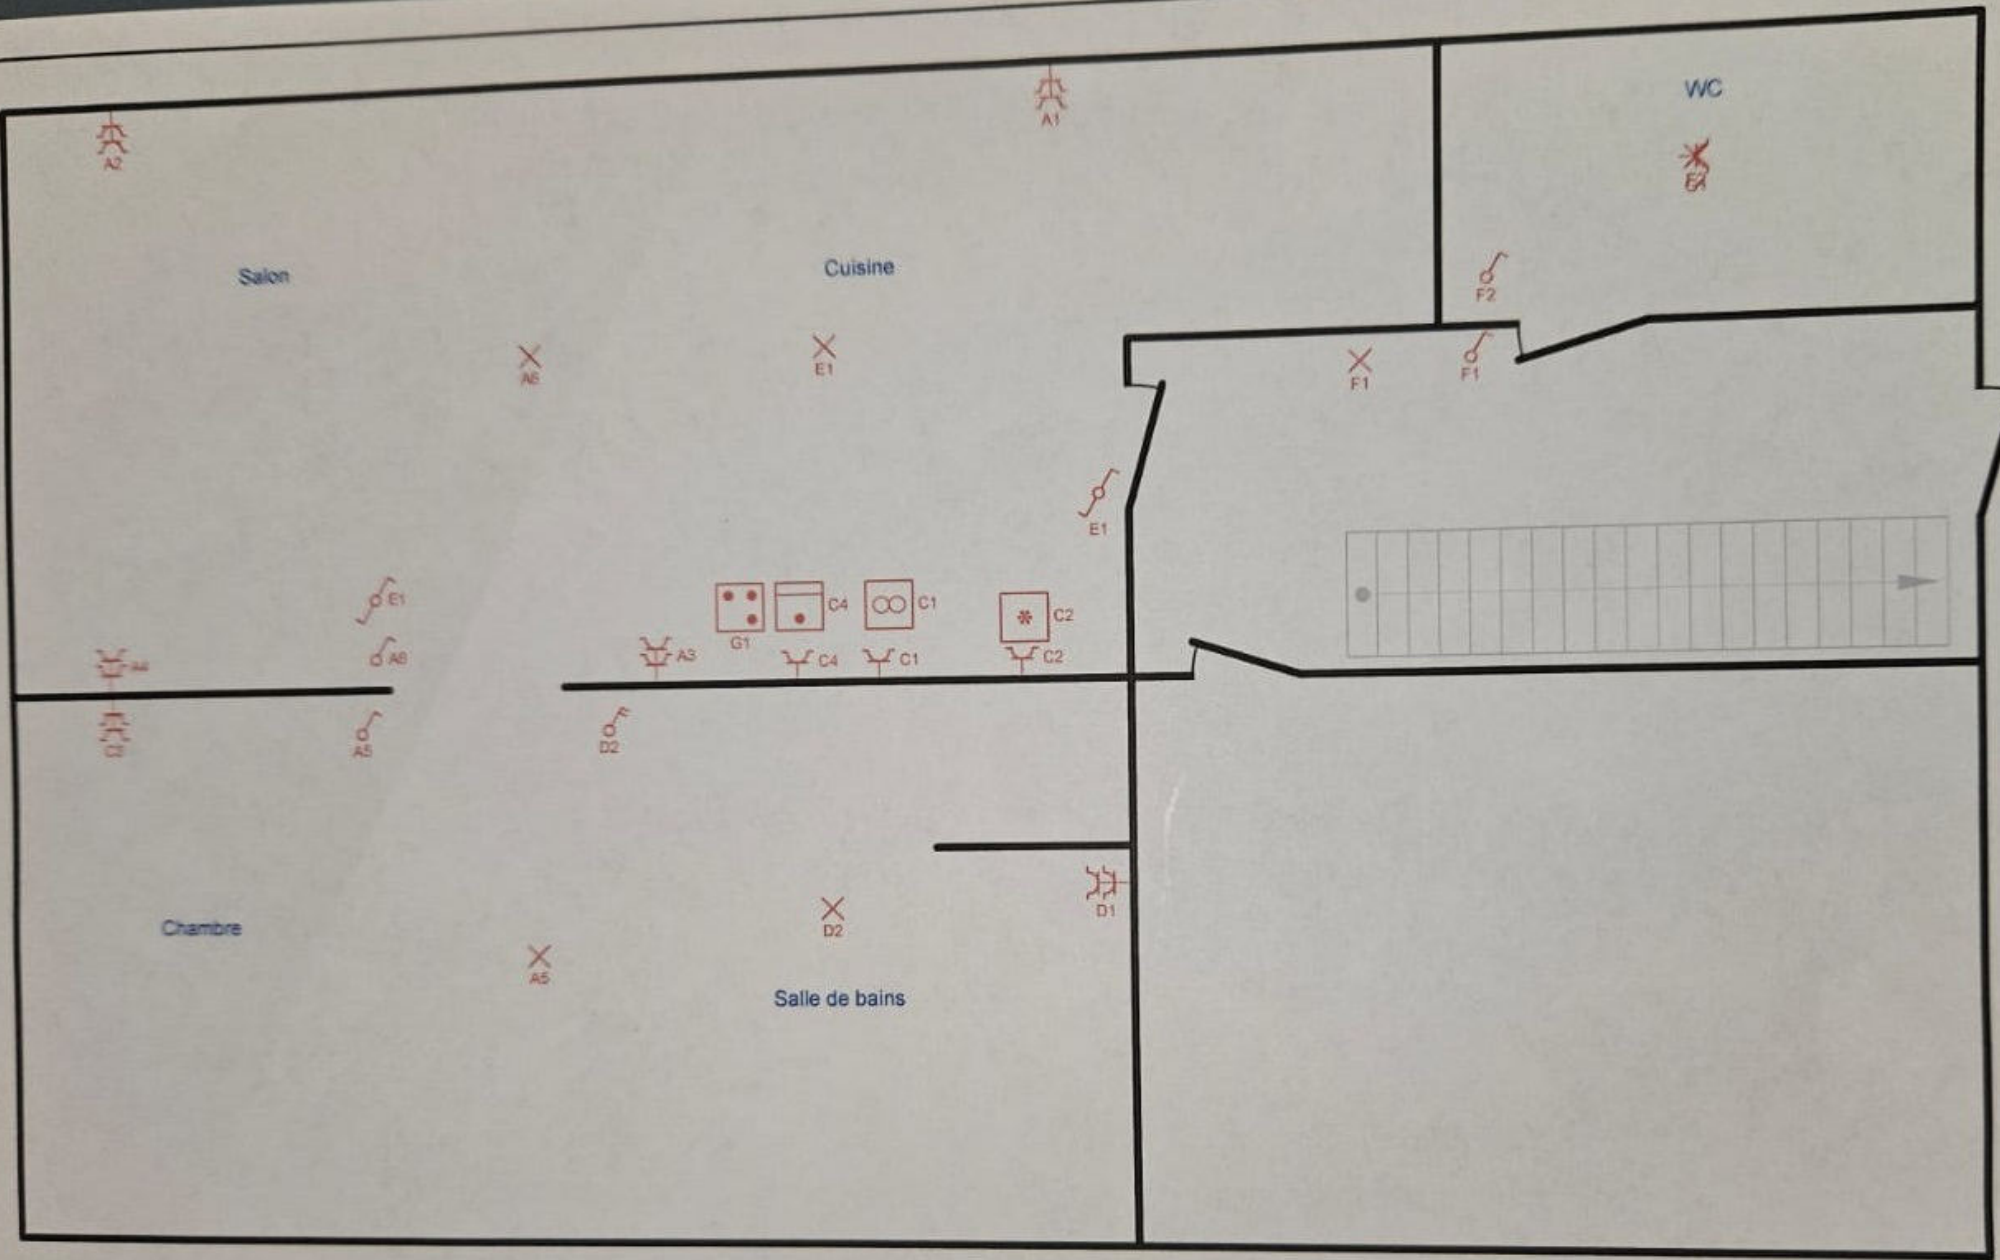

Belgate
Belgate vzw - Erkend Controleorgaan
 Luchthavenlaan 259 - 1900 Vilvoorde
 Tel: 02 230 30 23 - GFW 00044.752.016
 info@belgate.be - www.belgate.be

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco
CHAUSSE DE NINOVE 1138
1080 SINT JANS
MOLENBEEK.

Installateur
 SP Elec srl
 Oude Haachtsesteenweg 59
 1831 Diegem
 GSM: 0488 07 06 60
 e-mail: s.p.elec01@gmail.com
 TVA BE 0724.599.403

[Signature]

p. 2/3
 Schéma de position
 2 x 230V ~ 50Hz

- A ECLAIRAGE/PRISES SALLON
- B ATTENTE
- C PRISES FOUR/ HOTTE / PLANS DE TRAVAIL
- D ECLAIRAGE/PRISES SALLA DE BAIN
- E ECLAIRAGE CUISINE
- F ECLAIRAGE WC/HALL
- G CUISINIERE

Re 2 de CHAUSSEE

Belgate
BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
 Kuchingstraat 102 - 1000 Brussel
 Tel: 02 220 20 23 - 079 022044-752 016
 info@belgate.be - www.belgate.be

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco

CHAUSSEE DE NINOUE
 1138
 1080 Sintjans
 MOLENBEEK

Installateur


SP Elec srl
 Oude Haachtsesteenweg 59
 1831 Diegem
 GSM: 0488 07 06 60
 e-mail: s.p.elec01@gmail.com
 TVA BE 0724.599.403

p. 3/3

Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz

1er étage

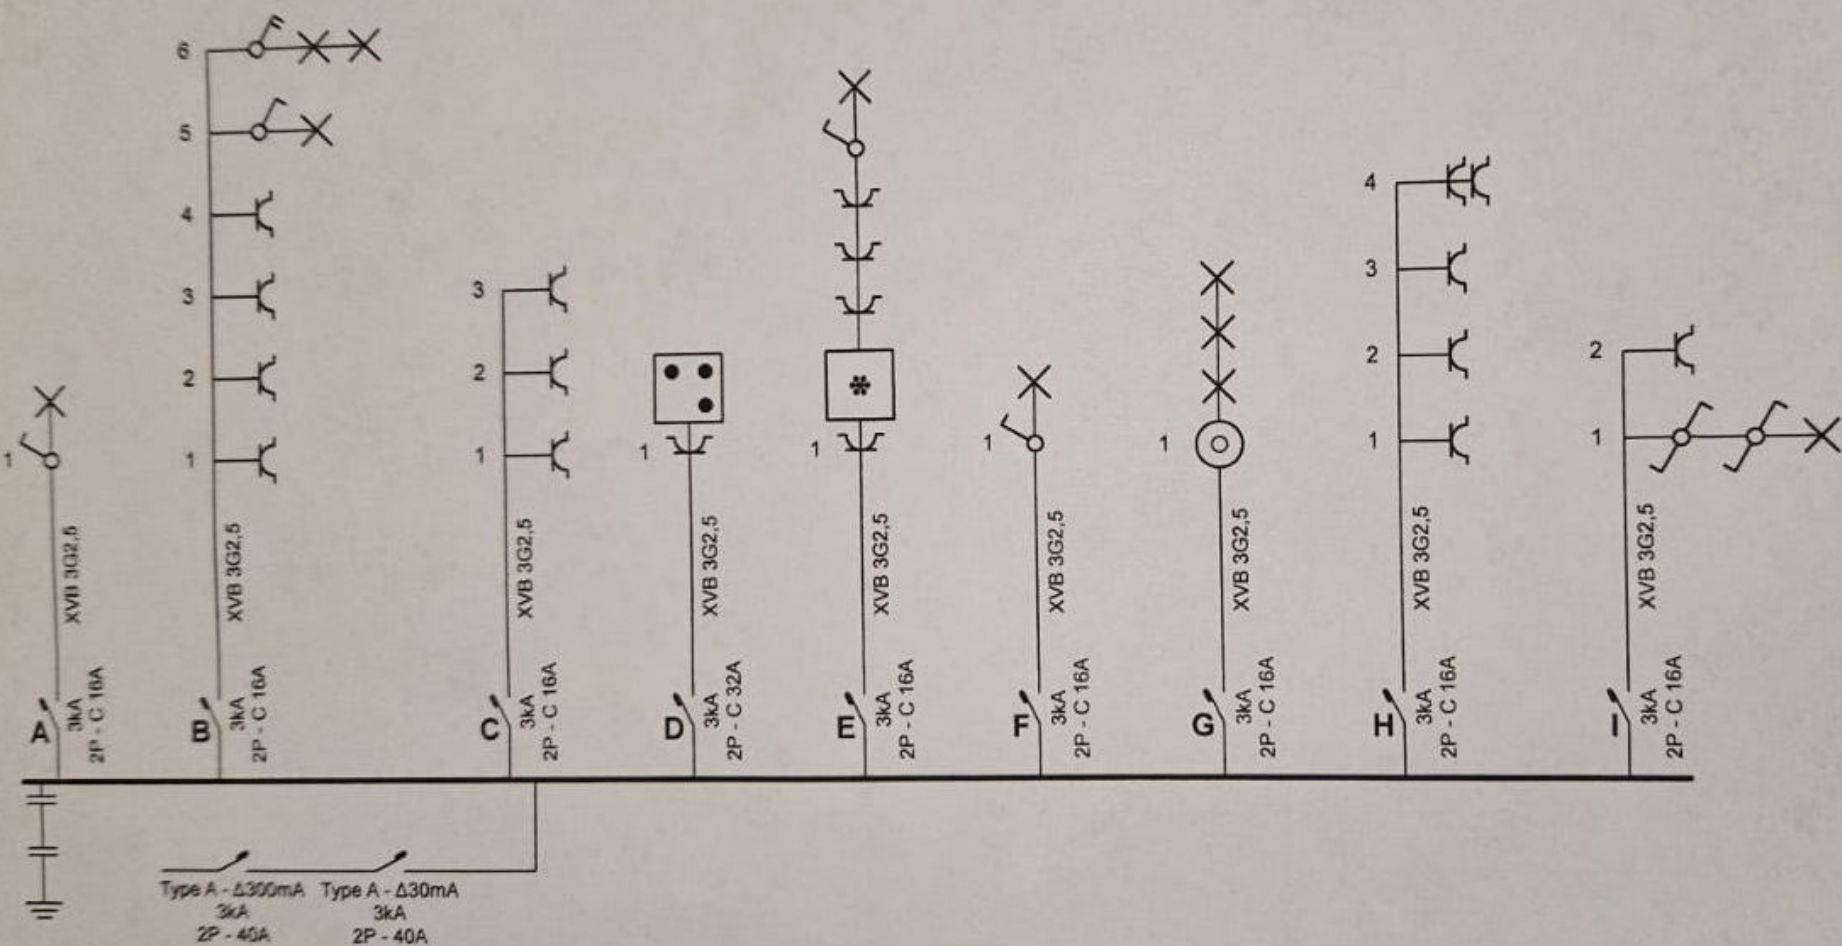


Belgate
Belgate vzw - Erkend Controleorgaan
Autonieders 214 - 1020 Vilvoorde
Tel: 02 230 39 23 - 0170 00844 702 016
info@belgate.be - www.belgate.be

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco
CHAUSSEE DE NINOVE 1138
1080 SINT JANS
Molenbeek.

Installateur
SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403

p. 1/3
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

1^{er} étage

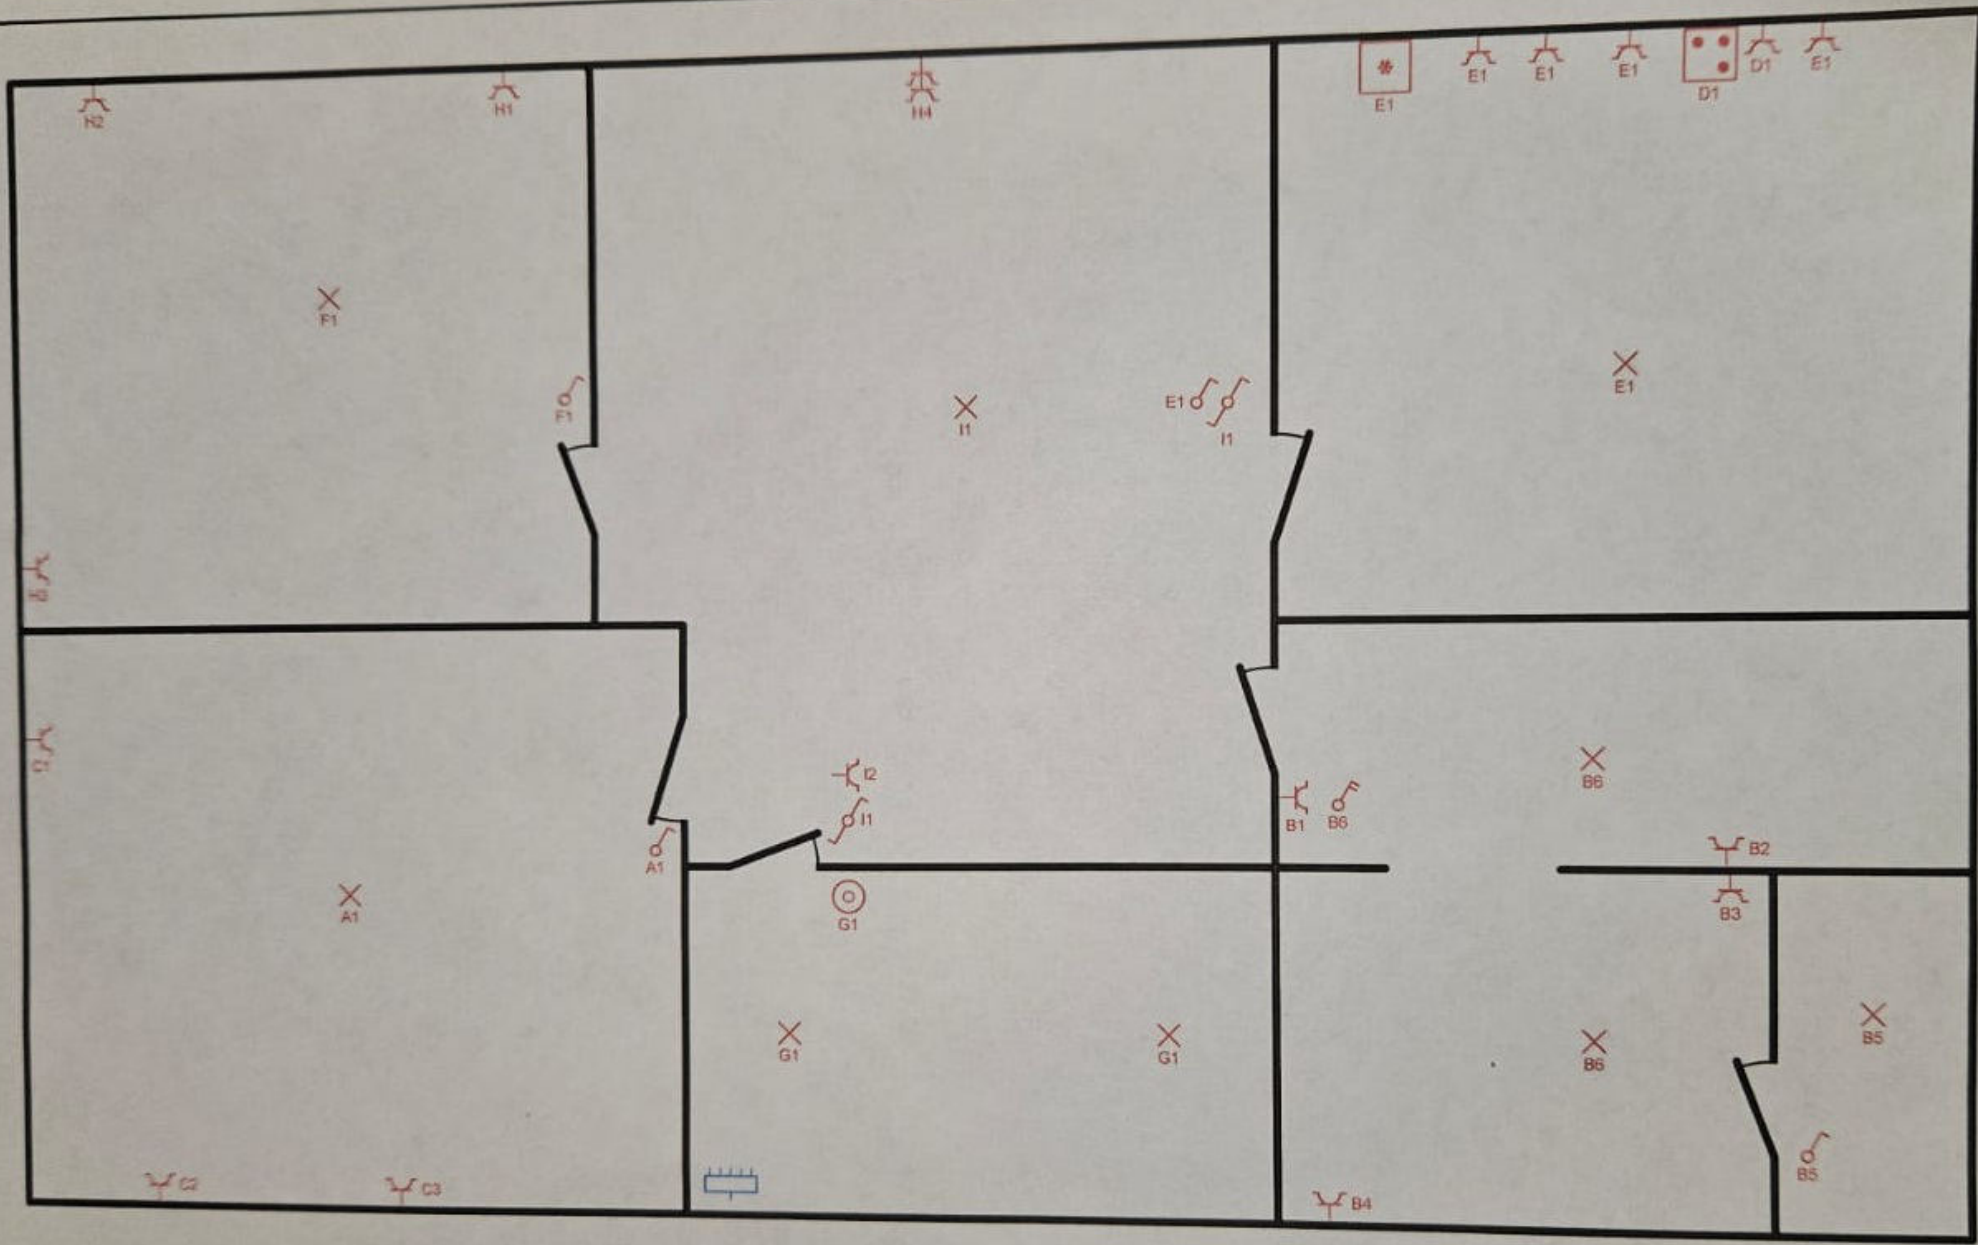

Belgate
BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1831 Diegem
Tel: 02 230 30 23 - 079 020494 752 016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

Adresse de l'installation électrique
CHAUSSÉE DE N'NOUÉ
1138
1080 SINT JANS
MOLENBEEK.

Installateur
SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403

[Signature]

p. 2/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

- A ECLAIRAGE CHAMBRE/1
- B ECLAIRAGE/PRISE SALLE DE BAIN
- C PRISES CHAMBRE/1
- D CUISINIERE
- E PRISES CUIUSINE
- F ECLAIRAGE CHAMBRE/2
- G ECLAIRAGE COULLOIR
- H PRISE CHAMBRE /2
- I ECLAIRAGE / PRISE SALLON

1^{er} étage

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco

CHAUSSEE DE NINOVE 1138

1080 Sint Jans

Molenbeek.

Installateur

SP Elec srl
 Oude Haachtsesteenweg 59
 1831 Diegem
 GSM: 0488 07 06 60
 e-mail: s.p.elec01@gmail.com
 TVA BE 0724.599.403




p. 3/3


Liste des circuits

2 x 230V ~ 50Hz


CUISINIERE/
PRISE CUISINE

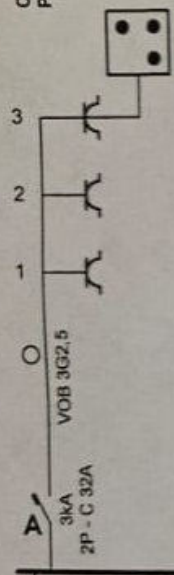


ECLAIRAGE/PRI
E CUISINE/SALLE
DE
BAIN/COULOIR

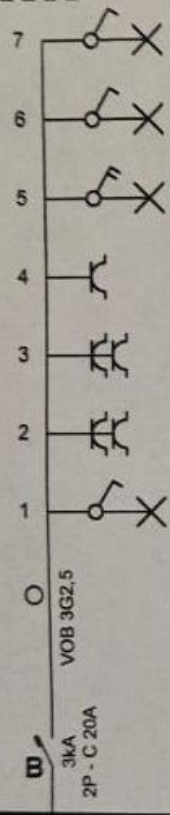

ECLAIRAGES/PRI
SES
SALON/CHAMBR
E MEZZANINE

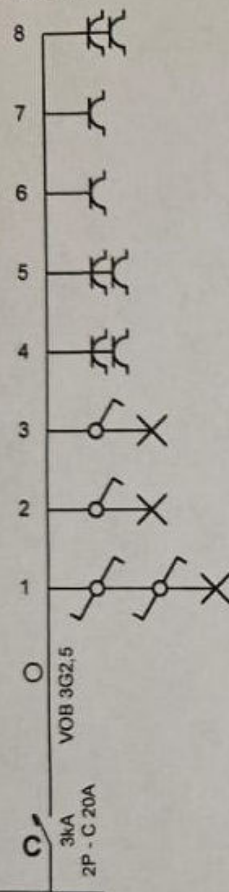

Type A - Δ300mA 3kA 2P - 40A
Type A - Δ30mA 3kA 2P - 40A



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 104 - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - MIV 02044 712 516
info@belgateq.be - www.belgateq.be

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco

CHAUSSÉE DE NINOVE 1138
1080 SINTSANS
MOLENBEEK

Installateur


SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403

p. 1/4
Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

2e étage

2e etage

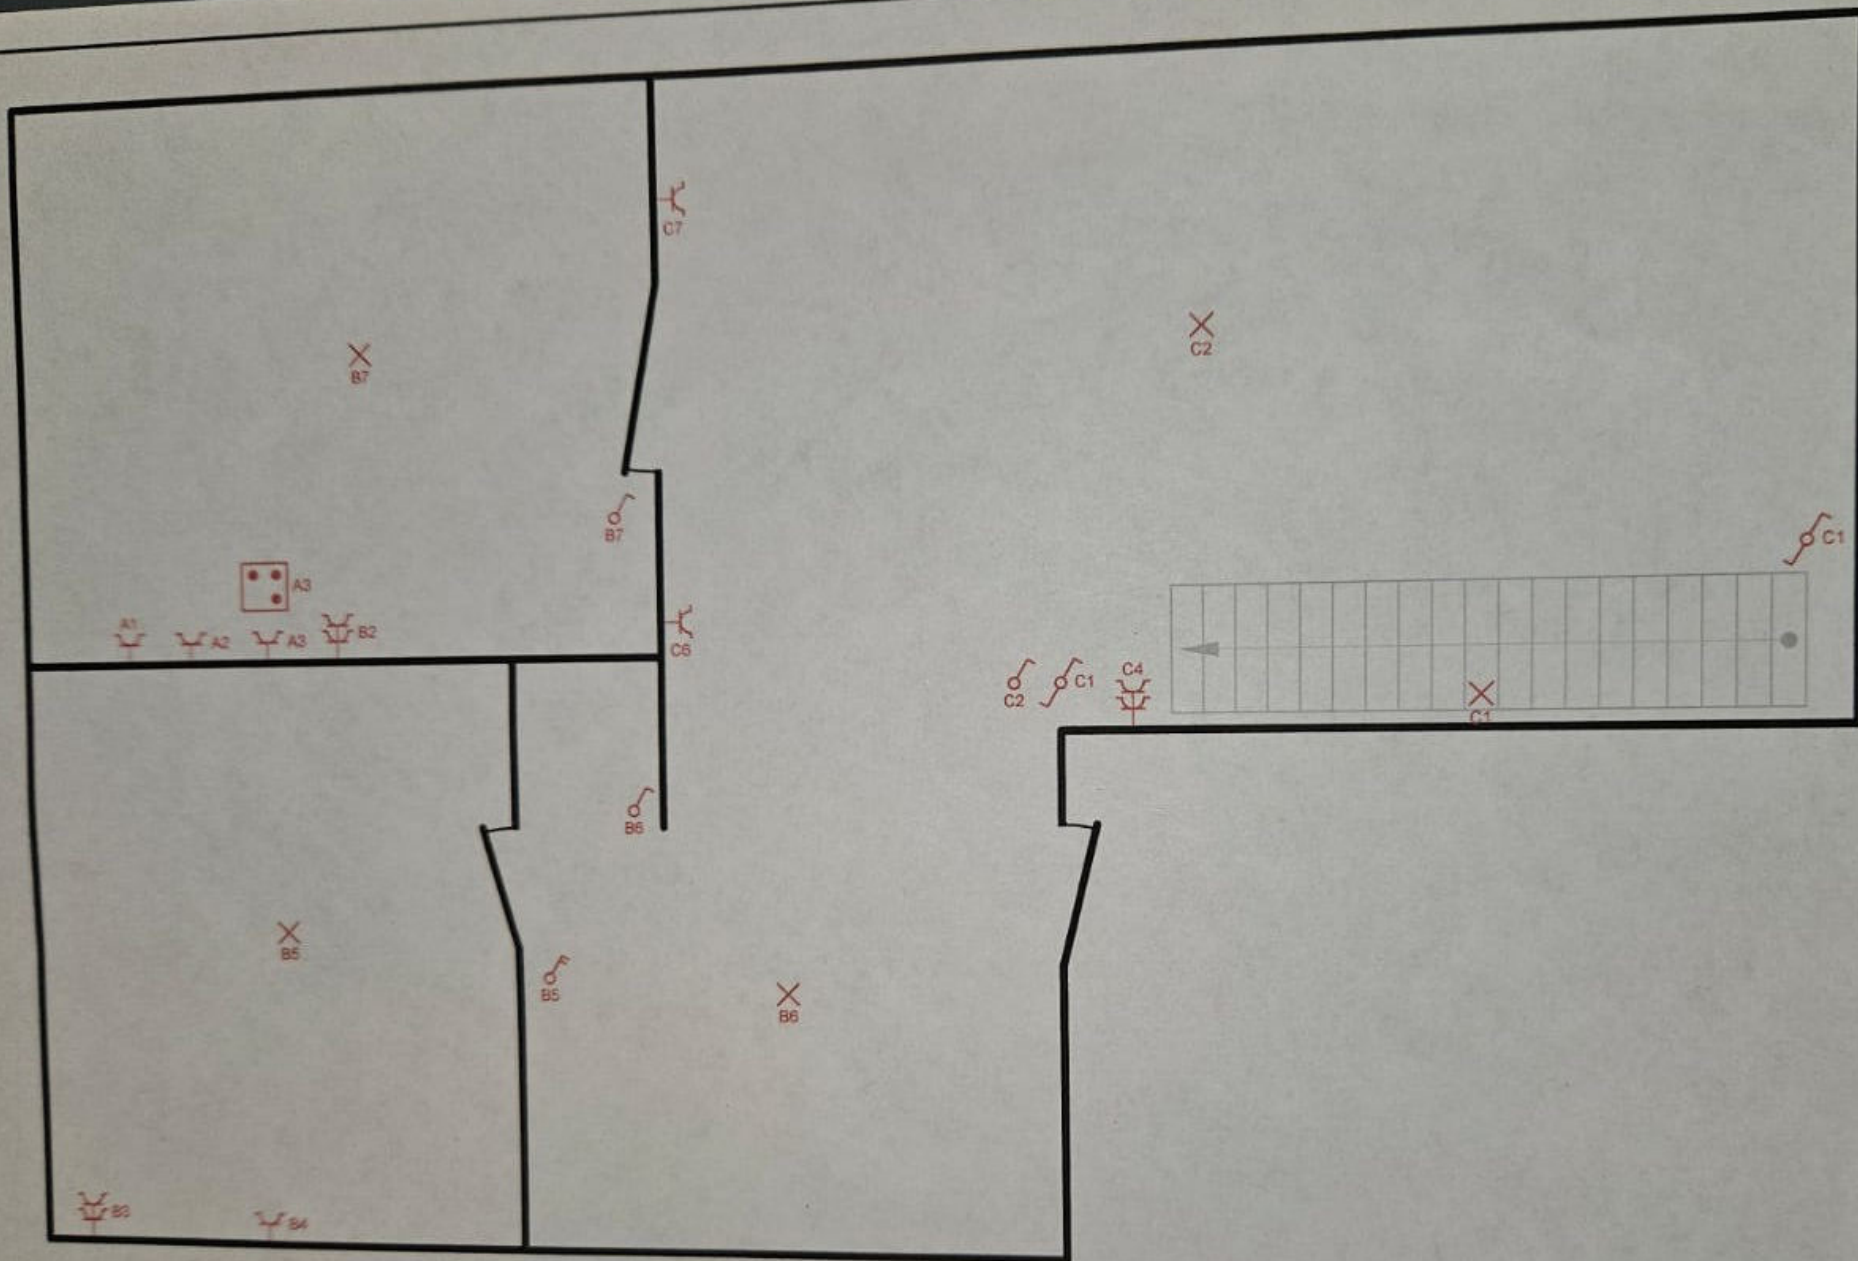


Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco
CHAUSSEE DE NINOVE 1138
1080 SINTJANS
MOLENBEEK.

Installateur
SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403

[Signature]

p. 2/4
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

2e étage

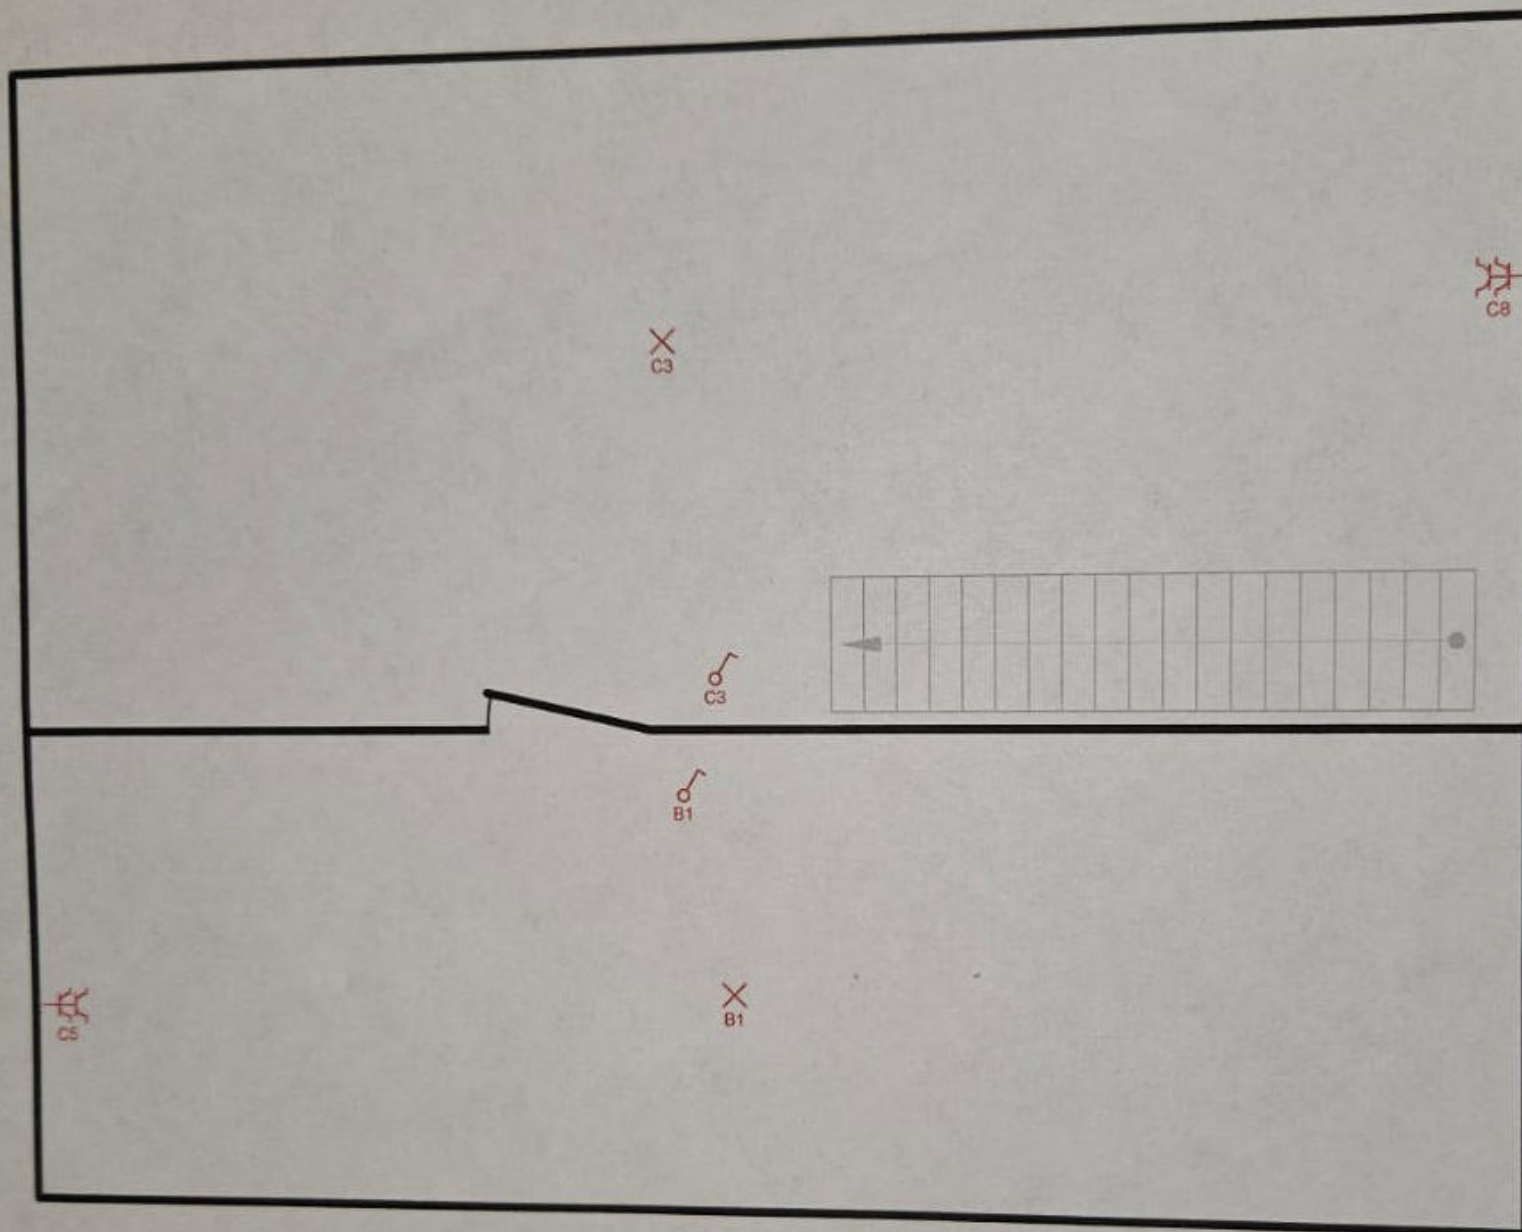

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco

CHAUSSÉE DE NINOVE 1138
1080 SINTJANS
MOLENBEEK.

Installateur

SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403

p. 3/4
Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

- A CUISINIERE/ PRISE CUISINE
- B ECLAIRAGE/PRISE CUISINE/SALLE DE BAIN/COULOIR
- C ECLAIRAGES/PRISES SALON/CHAMBRE MEZZANINE

2e étage

Adresse de l'installation électrique Di Dio Rocco
CHAUSSEE DE NINOVE M38
1080 SINT JANS
MOLENBEEK

Installateur
SP Elec srl
Oude Haachtsesteenweg 59
1831 Diegem
GSM: 0488 07 06 60
e-mail: s.p.elec01@gmail.com
TVA BE 0724.599.403



p. 4/4
Liste des circuits
2 x 230V ~ 50Hz