

- ☒ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☐ BTV Brussel
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Frank Craybeckxstraat
7 2100 Beurne

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Tayfun P.v.B.A.

Adres: Bedendestraat 154

INSTALLATEUR: Lothar Andweggen

Adres:

BTW of IK: BE 0452 810 360

EAN:

Teller nr.

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/02/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid. Type der lokalen: App. 4e verdieping

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400 V +N

Bescherming van de aansluiting 40 A Aut. Max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 101

Type van de aardelektrode: los - baren - pennen - horizontaal geleider

Schema: TT

ntal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9; RA: 14 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

* Schematische tekening: zie eindrapportage.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen


BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/02/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)

Lothar Andweggen



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,

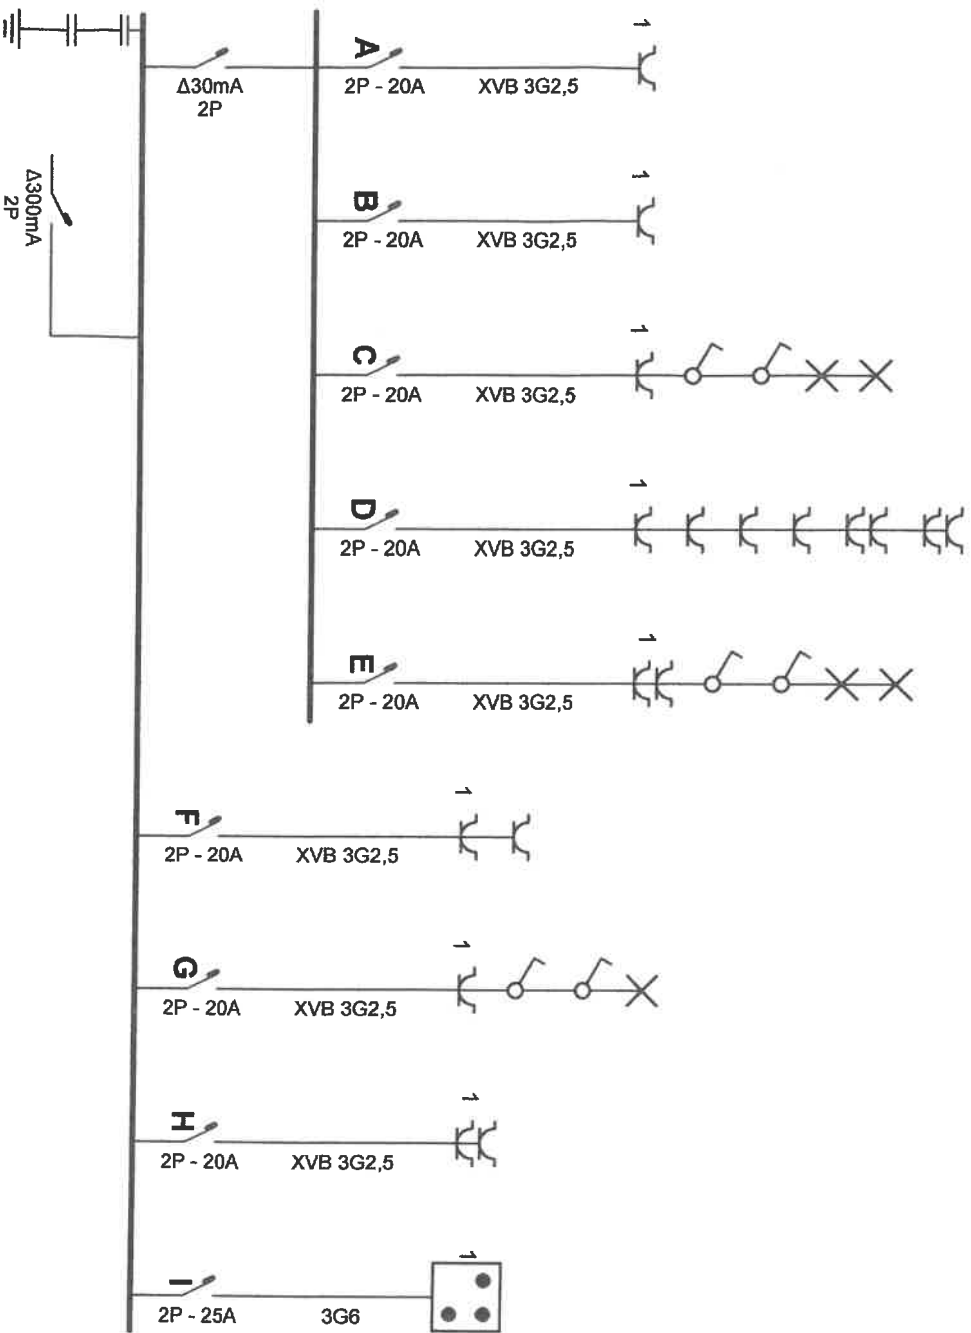

Erkend Organisme

BTW Antwerpen
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03/2162890 GSM: 03/2162890
 Fax: 03/2388665
 e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Frank Craeybeckxstraat 7 4L
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -


Installateur

Tayfun Elektrik BVBA
 Graaf van Hoornestraat 60
 2000 ANTWERPEN
 Tel.: 03 238 53 55 GSM: 0475 66 55 50
 Fax: -
 e-mail: tayfun@elektrik@hotmail.be
 BTW BE 0471.810.360

p. 1/2

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

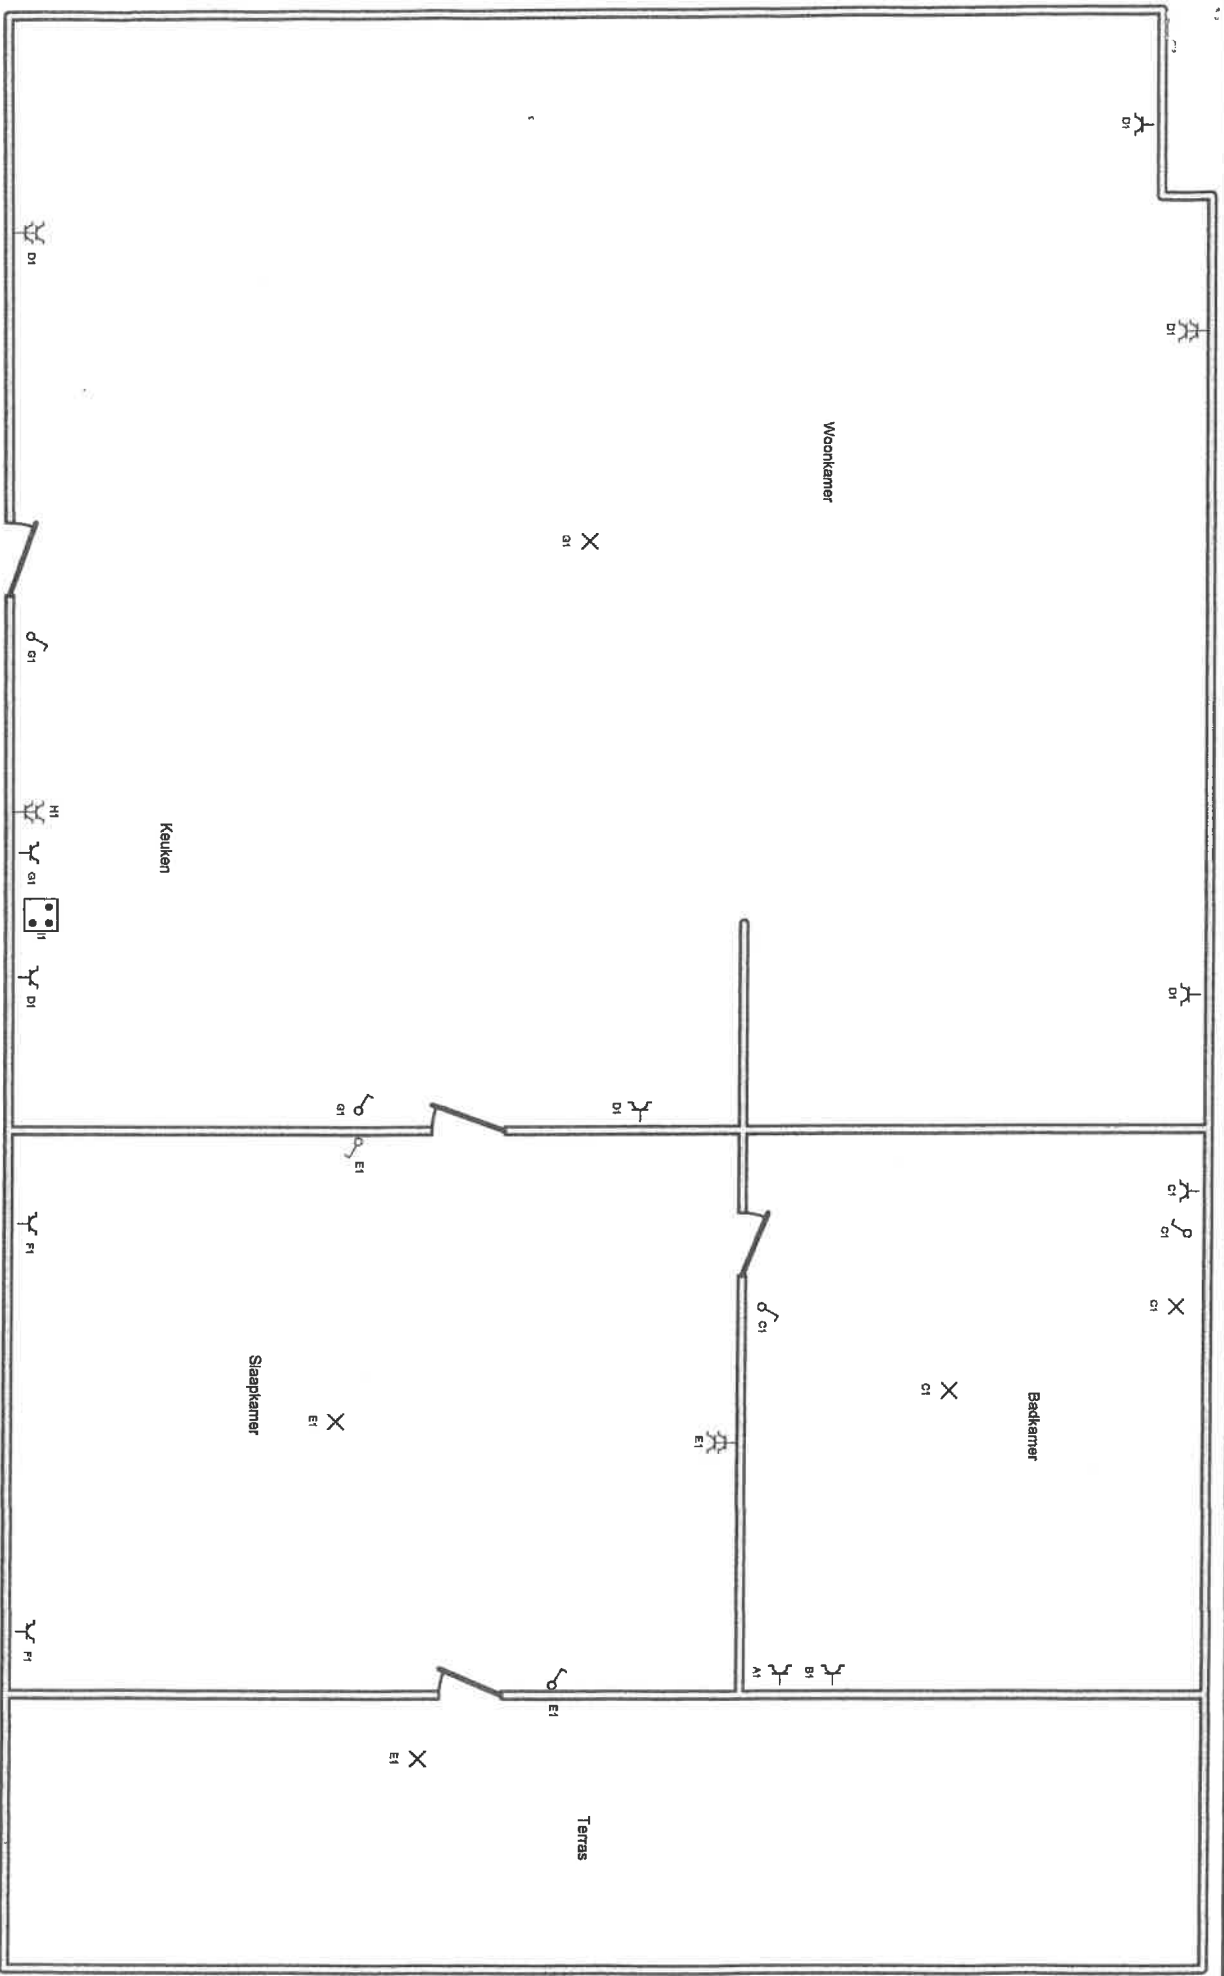

Erkend Organisme

BTW Antwerpen
 VanDer Sweepstraat 3 Bus 44
 2000 Antwerpen
 Tel.: 03/2162890 GSM: -
 Fax: 03/2388665
 e-mail: -

Plaats van de elektrische installatie

Frank Craeybeekstraat 7
 2100 Deurne
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur

Tayfun Elektriek BVBA
 Graaf van Hoornestraat 60
 2000 ANTWERPEN
 Tel.: 03 238 53 55 GSM: 0475 66 55 50
 Fax: -
 e-mail: ta_elektriek@hotmail.be
 BTW BE n.v.a. 1.810.360